






Тепловая камера УТ1



Тепловая камера УТ2



Тепловая камера УТ3

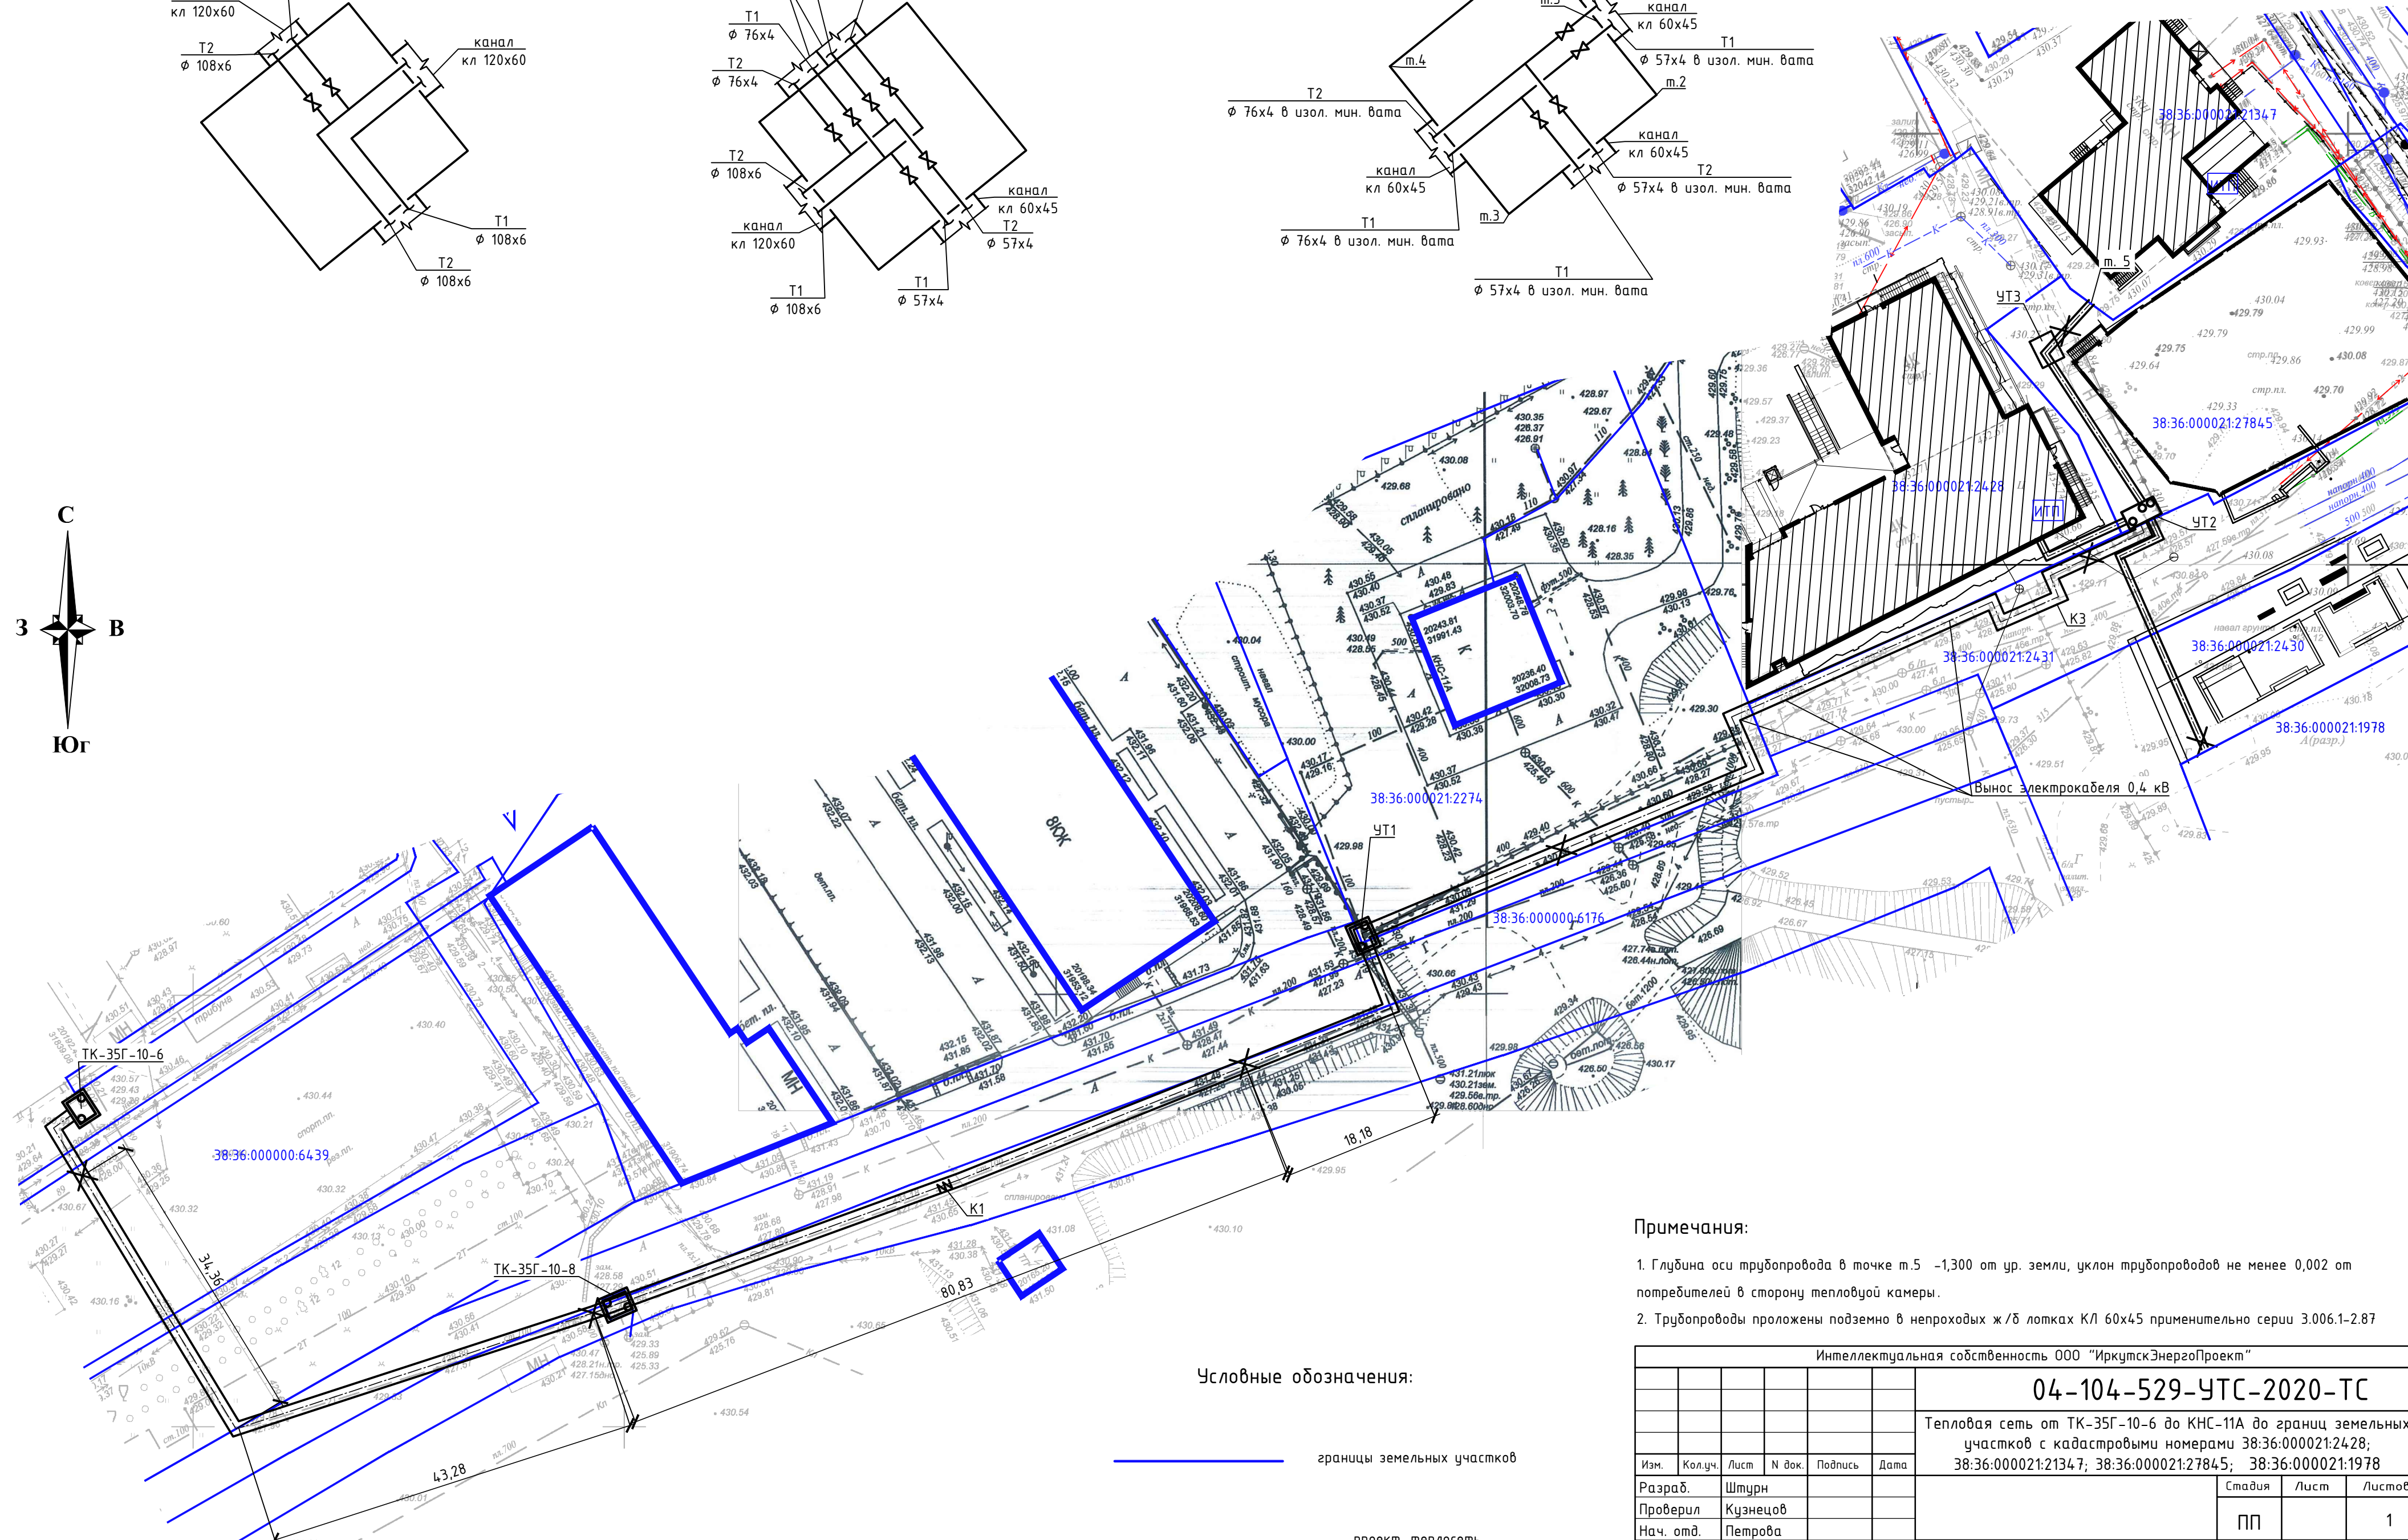

Примечания:

- 1. Глубина оси трубопровода в точке м.5 -1,300 от ур. земли, уклон трубопроводов не менее 0,002 от потребителей в сторону тепловой камеры.
- 2. Трубопроводы проложены подземно в непроходных ж/б лотках КЛ 60х45 применительно серии 3.006.1-2.87

Условные обозначения:

- границы земельных участков
- проект. теплосеть

| Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"  |           |      |        |         |      |
|---|-----------|------|--------|---------|------|
| 04-104-529-УТС-2020-ТС  |           |      |        |         |      |
| Тепловая сеть от ТК-35Г-10-6 до КНС-11А до границ земельных участков с кадастровыми номерами 38:36:000021:2428; 38:36:000021:21347; 38:36:000021:27845; 38:36:000021:1978 |           |      |        |         |      |
| Изм.  | Колуч.    | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| Разраб.   | Штурн     |      |        |         |      |
| Проверил  | Кузнецов  |      |        |         |      |
| Нач. отд.   | Петрова   |      |        |         |      |
| ГИП   | Пуховская |      |        |         |      |
| Н.контроль  | Гармазов  |      |        |         |      |
| План тепловой сети М1:500   |           |      |        | Стадия  | Лист |
|   |           |      |        | ПП      | 1    |
| ИРКУТСКЭНЕРГОПРОЕКТ   |           |      |        |         |      |