


4995-37.08

Сборка 5 ТГ-3 шкаф №4

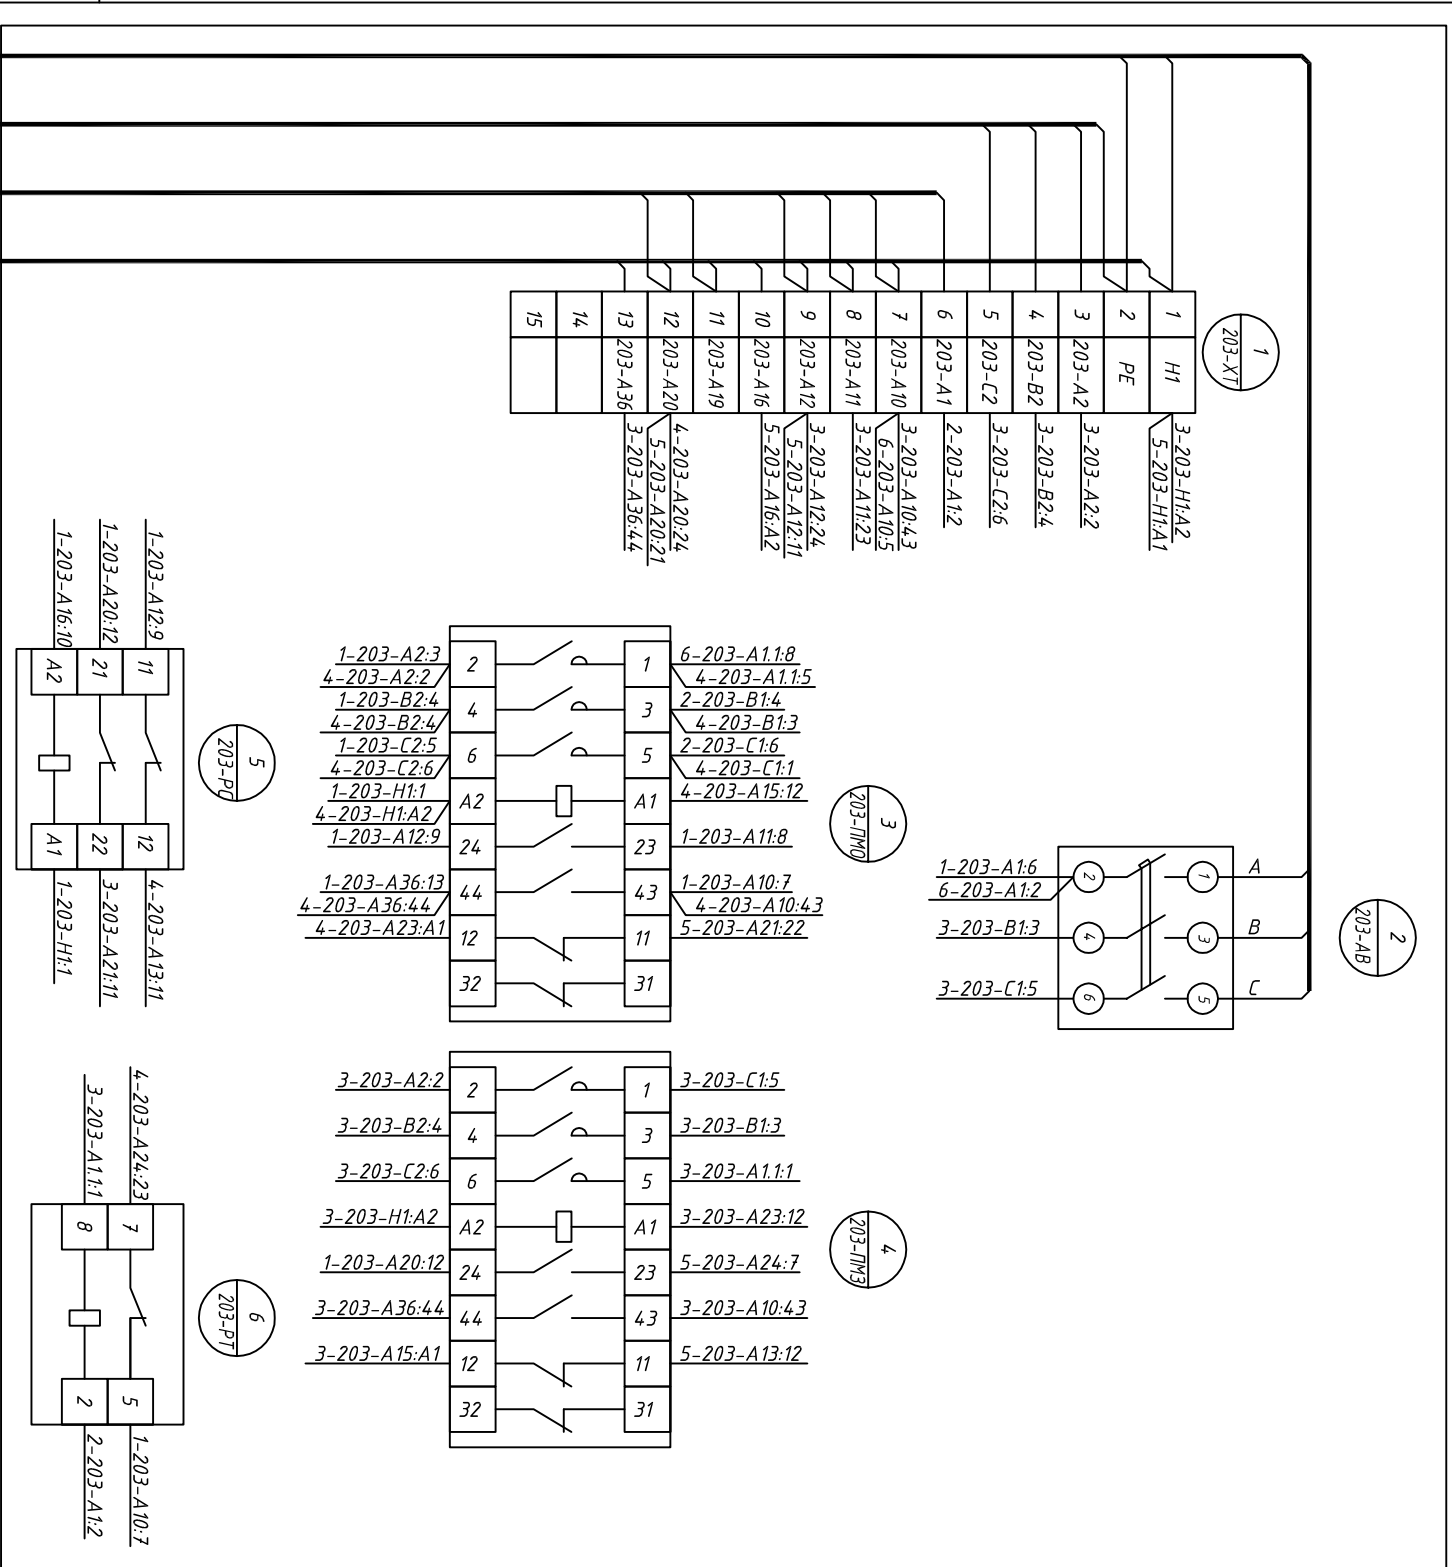

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Ед. изм.	Примечание
203-AB	Автоматический выключатель АД50Б-ЭМТ-16А-10In-400АС-УЗ	1	шт.	
203-ПМО, 203-ПМЗ	Пускатель электромагнитный ПМЕ-211УЗА, 2з+2р, ~380В, 50Гц, Укат. ~220В ГОСТ Р 50460-92	2	шт.	
203-РС	Реле PLC-RSC-230UC/21-21	1	шт.	Phoenix Contact
203-РТ	Реле токовое РТ-40/20-УХЛ4	1	шт.	
203-ХТ	Клеммные зажимы ЗНН-4	15	шт.	IEK
	DIN - рейка L=300мм	1	шт.	IEK
	Провод ПВ-3 сеч 1,5 мм² ГОСТ 6323-79	20	м.	
	Болт М5х30 с резьбой до головки	14	шт.	
	Гайка шестигранная М5	14	шт.	
	Шайба плоская М5	28	шт.	

1. Электроаппараты установить по месту.
2. Монтаж внутренних цепей между электроаппаратами выполнить проводом ПВ-3 сеч. 1,5 мм².
3. Данные кабелей см. кабельный журнал 4995-ЭТ.КЖ.

[illegible]