


4995-37.10

Пульт 2М-2а ЦТЩУ1 вид со стороны монтажа

Левая стенка

Передняя стенка

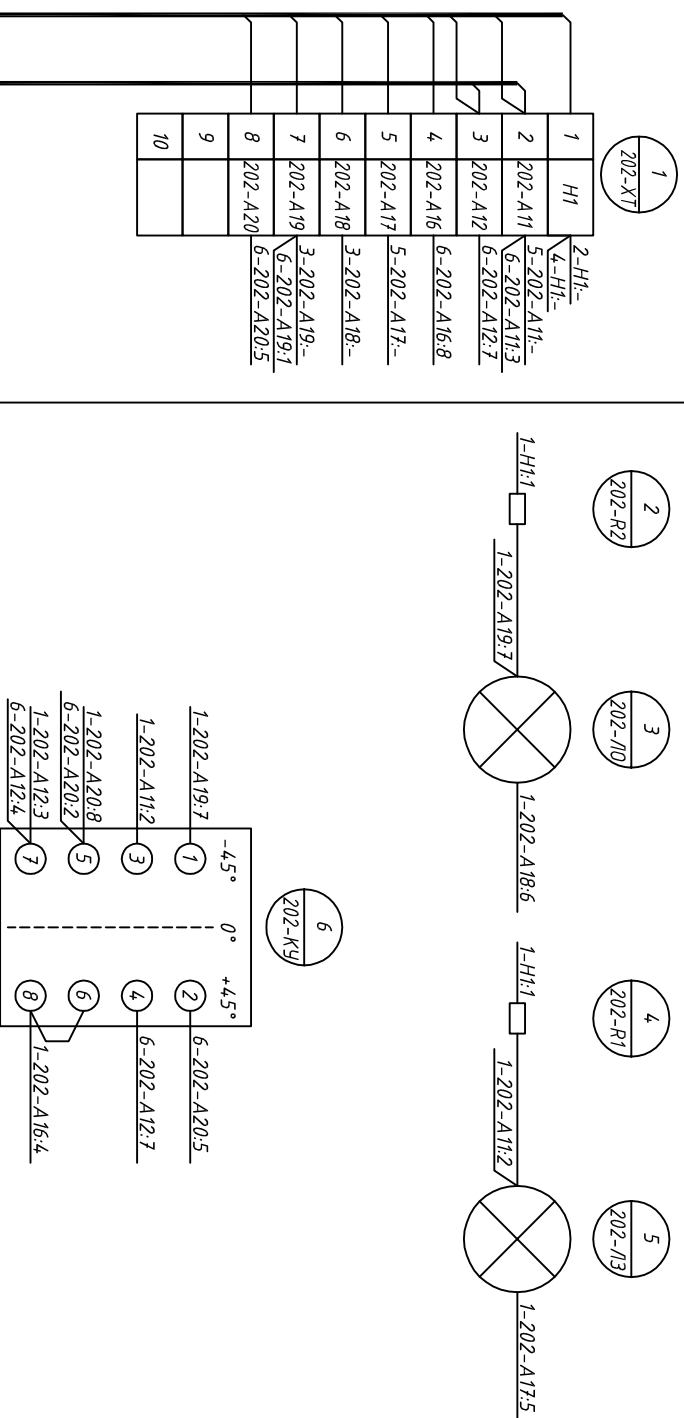





В сдоруку 5 ТГ-2 шкаф №3

В панель 2М-6 (панель защит ТГ-2)

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Ед. изм.	Примечание
202-КУ	Переключатель АРАТОР 4Г16-203-УР114	1	шт.	
202-10	Арматура светосигнальная СКЛ11А-К-2-220	1	шт.	
202-13	Арматура светосигнальная СКЛ11А-Л-2-220	1	шт.	
202-Р1, 202-Р2	Резистор ПЭВ-25 3,6кОм	2	шт.	
ХТ	Клеммные зажимы ЭНИ-4	10	шт.	1ЕК
	DIN – рейка L=300мм	1	шт.	1ЕК
	Провод ПВ-3 сеч 1,5 мм² ГОСТ 6323-79	20	м.	
	Болт М5х30 с резьбой до головки	2	шт.	
	Гайка шестигранная М5	2	шт.	
	Шайба плоская М5	4	шт.	

1. Электроаппараты установить по месту.
2. Монтаж вынранных цепей между электроаппаратами выполнять проводом ПВ-3 сеч. 1,5 мм<sup>2</sup>.
3. Данные кабелей см. кабельный журнал 4995-ЭТ.КЖ.

						Ново-Зиминская ТЭЦ ПАО "Иркутскэнерго"	4995-ЭТ.10		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Берендиев			11.18	Семейной трудопровод. 044896. Техническое перевооружение группы ЛСТ м/а ст. №1-3 по семейной воде	Сматрия	Лист	Листов
Проверил		Ващенко			11.18		Р		1
Нач. ПКО		Вашенко			11.18				
						Схема электрическая соединений. Пульт 2М-2а ЦТЦУ1	ПКО АО "Иркутскэнерго"ремонт"		
Н. контр.		Суслов			11.18				