


4995-37.05





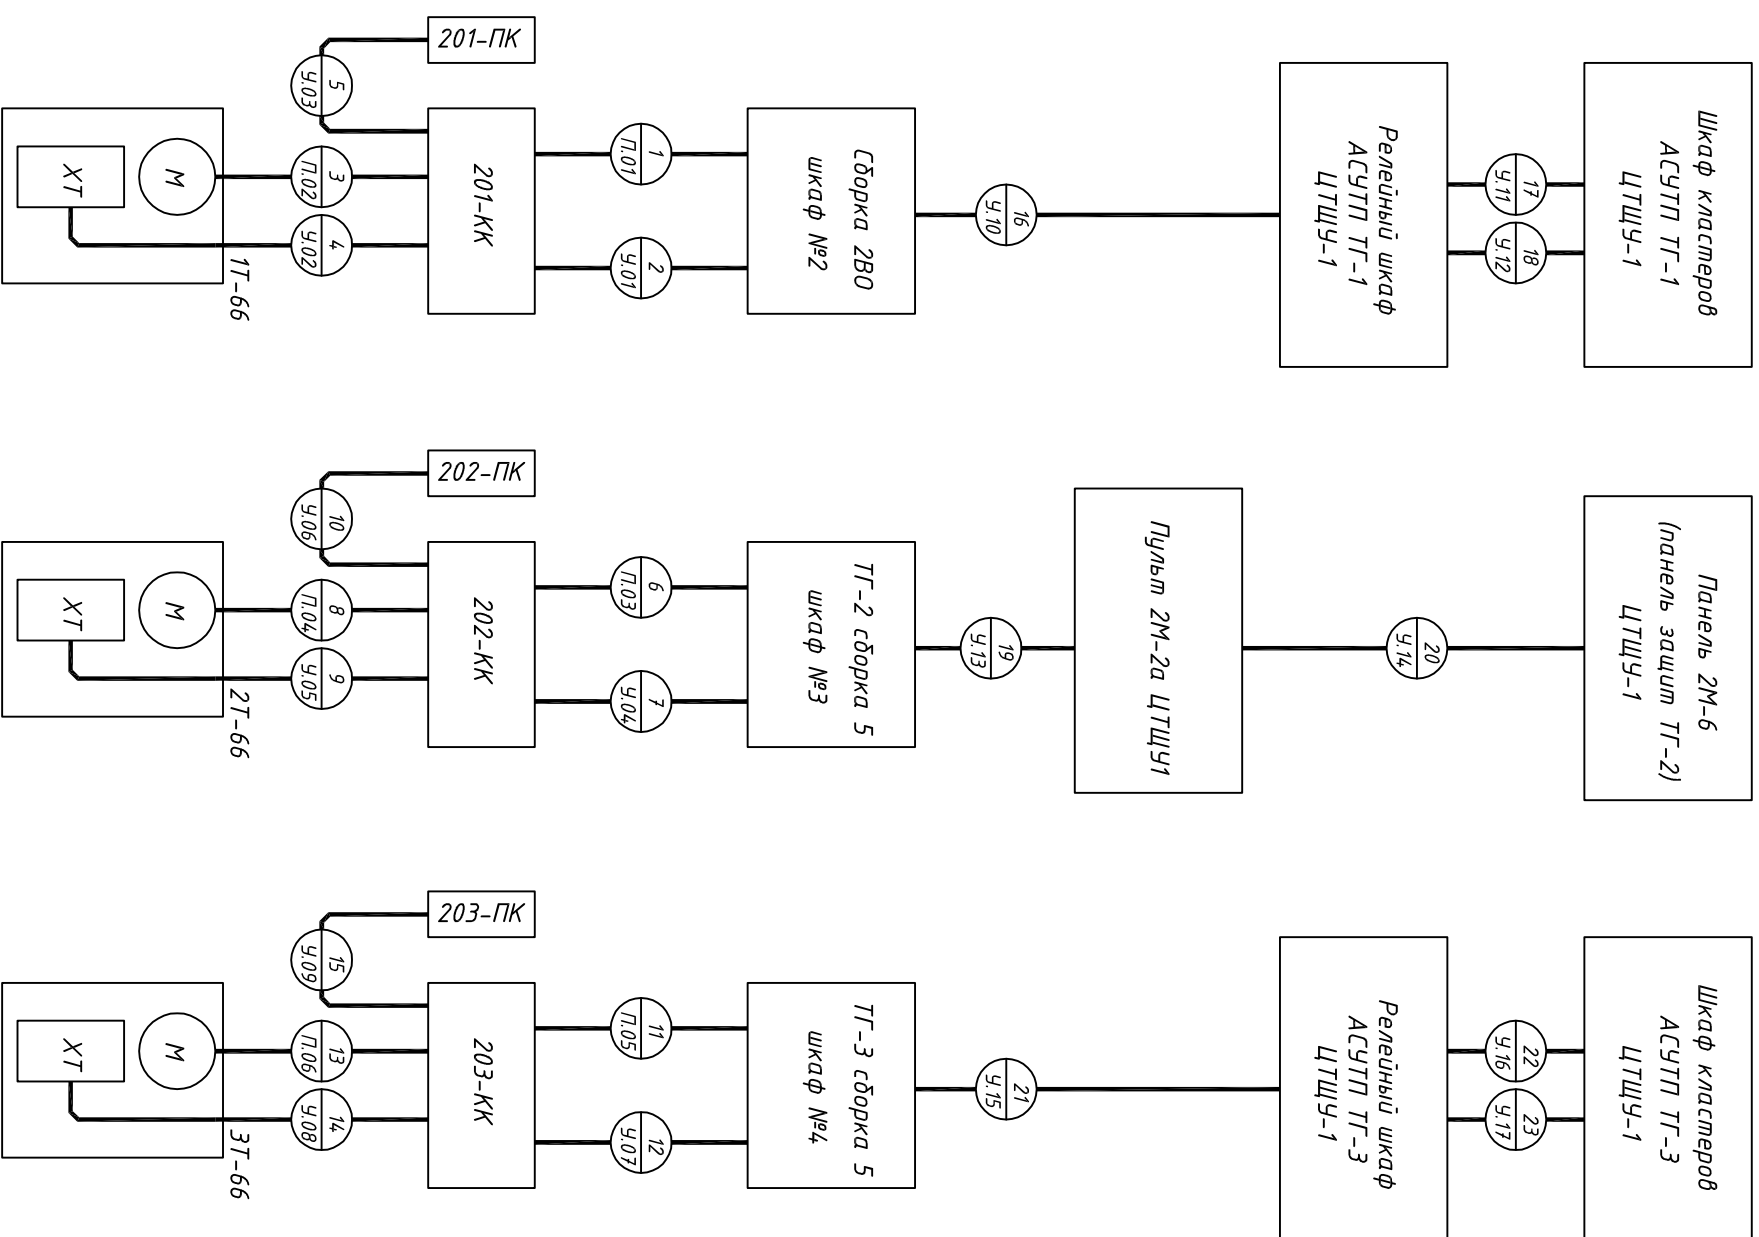

Технологическое обозначение	1Т-66	2Т-66	3Т-66
Мощность, Вт	4,25	4,25	4,25
Ток, А	7,8	7,8	7,8

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Ед. изм.	Примечание
201-КК – 203-КК	Коробка клеммная КЭНС 16-10-У2 ТУ 36.18.29.0121-88	3	шт.	
201-ПК – 203-ПК	Пост кнопочный ПКЕ 212-3 (2 черных + красный) УХЛ3 13+1р	3	шт.	
1Т-66 – 3Т-66	Задвижка с электроприводом Н-Г-03 ~380В, 50Гц, 4,25кВт	3	шт.	Учтено в части ТМ

1. Данные кабелей см. кабельный журнал 4995-ЭТ.КЖ.

						Ново-Зиминская ТЭЦ ПАО "Иркутскэнерго"	4995-ЭТ.05		
Изм. Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разраб.	Берендяев			11.18	Семевой трудопровод. 044896. Техническое перевооружение группы ЛСТ м/а ст. №1-3 по семейной воде	Сматвия	Лист	Листов	
Проверил	Вашенко			11.18					
Нач. ПКО	Вашенко			11.18		Р		1	
						ПКО АО			
Н. контр.	Суслов			11.18	Схема электрическая подключения задвижек	"Иркутскэнергоремонт"			